
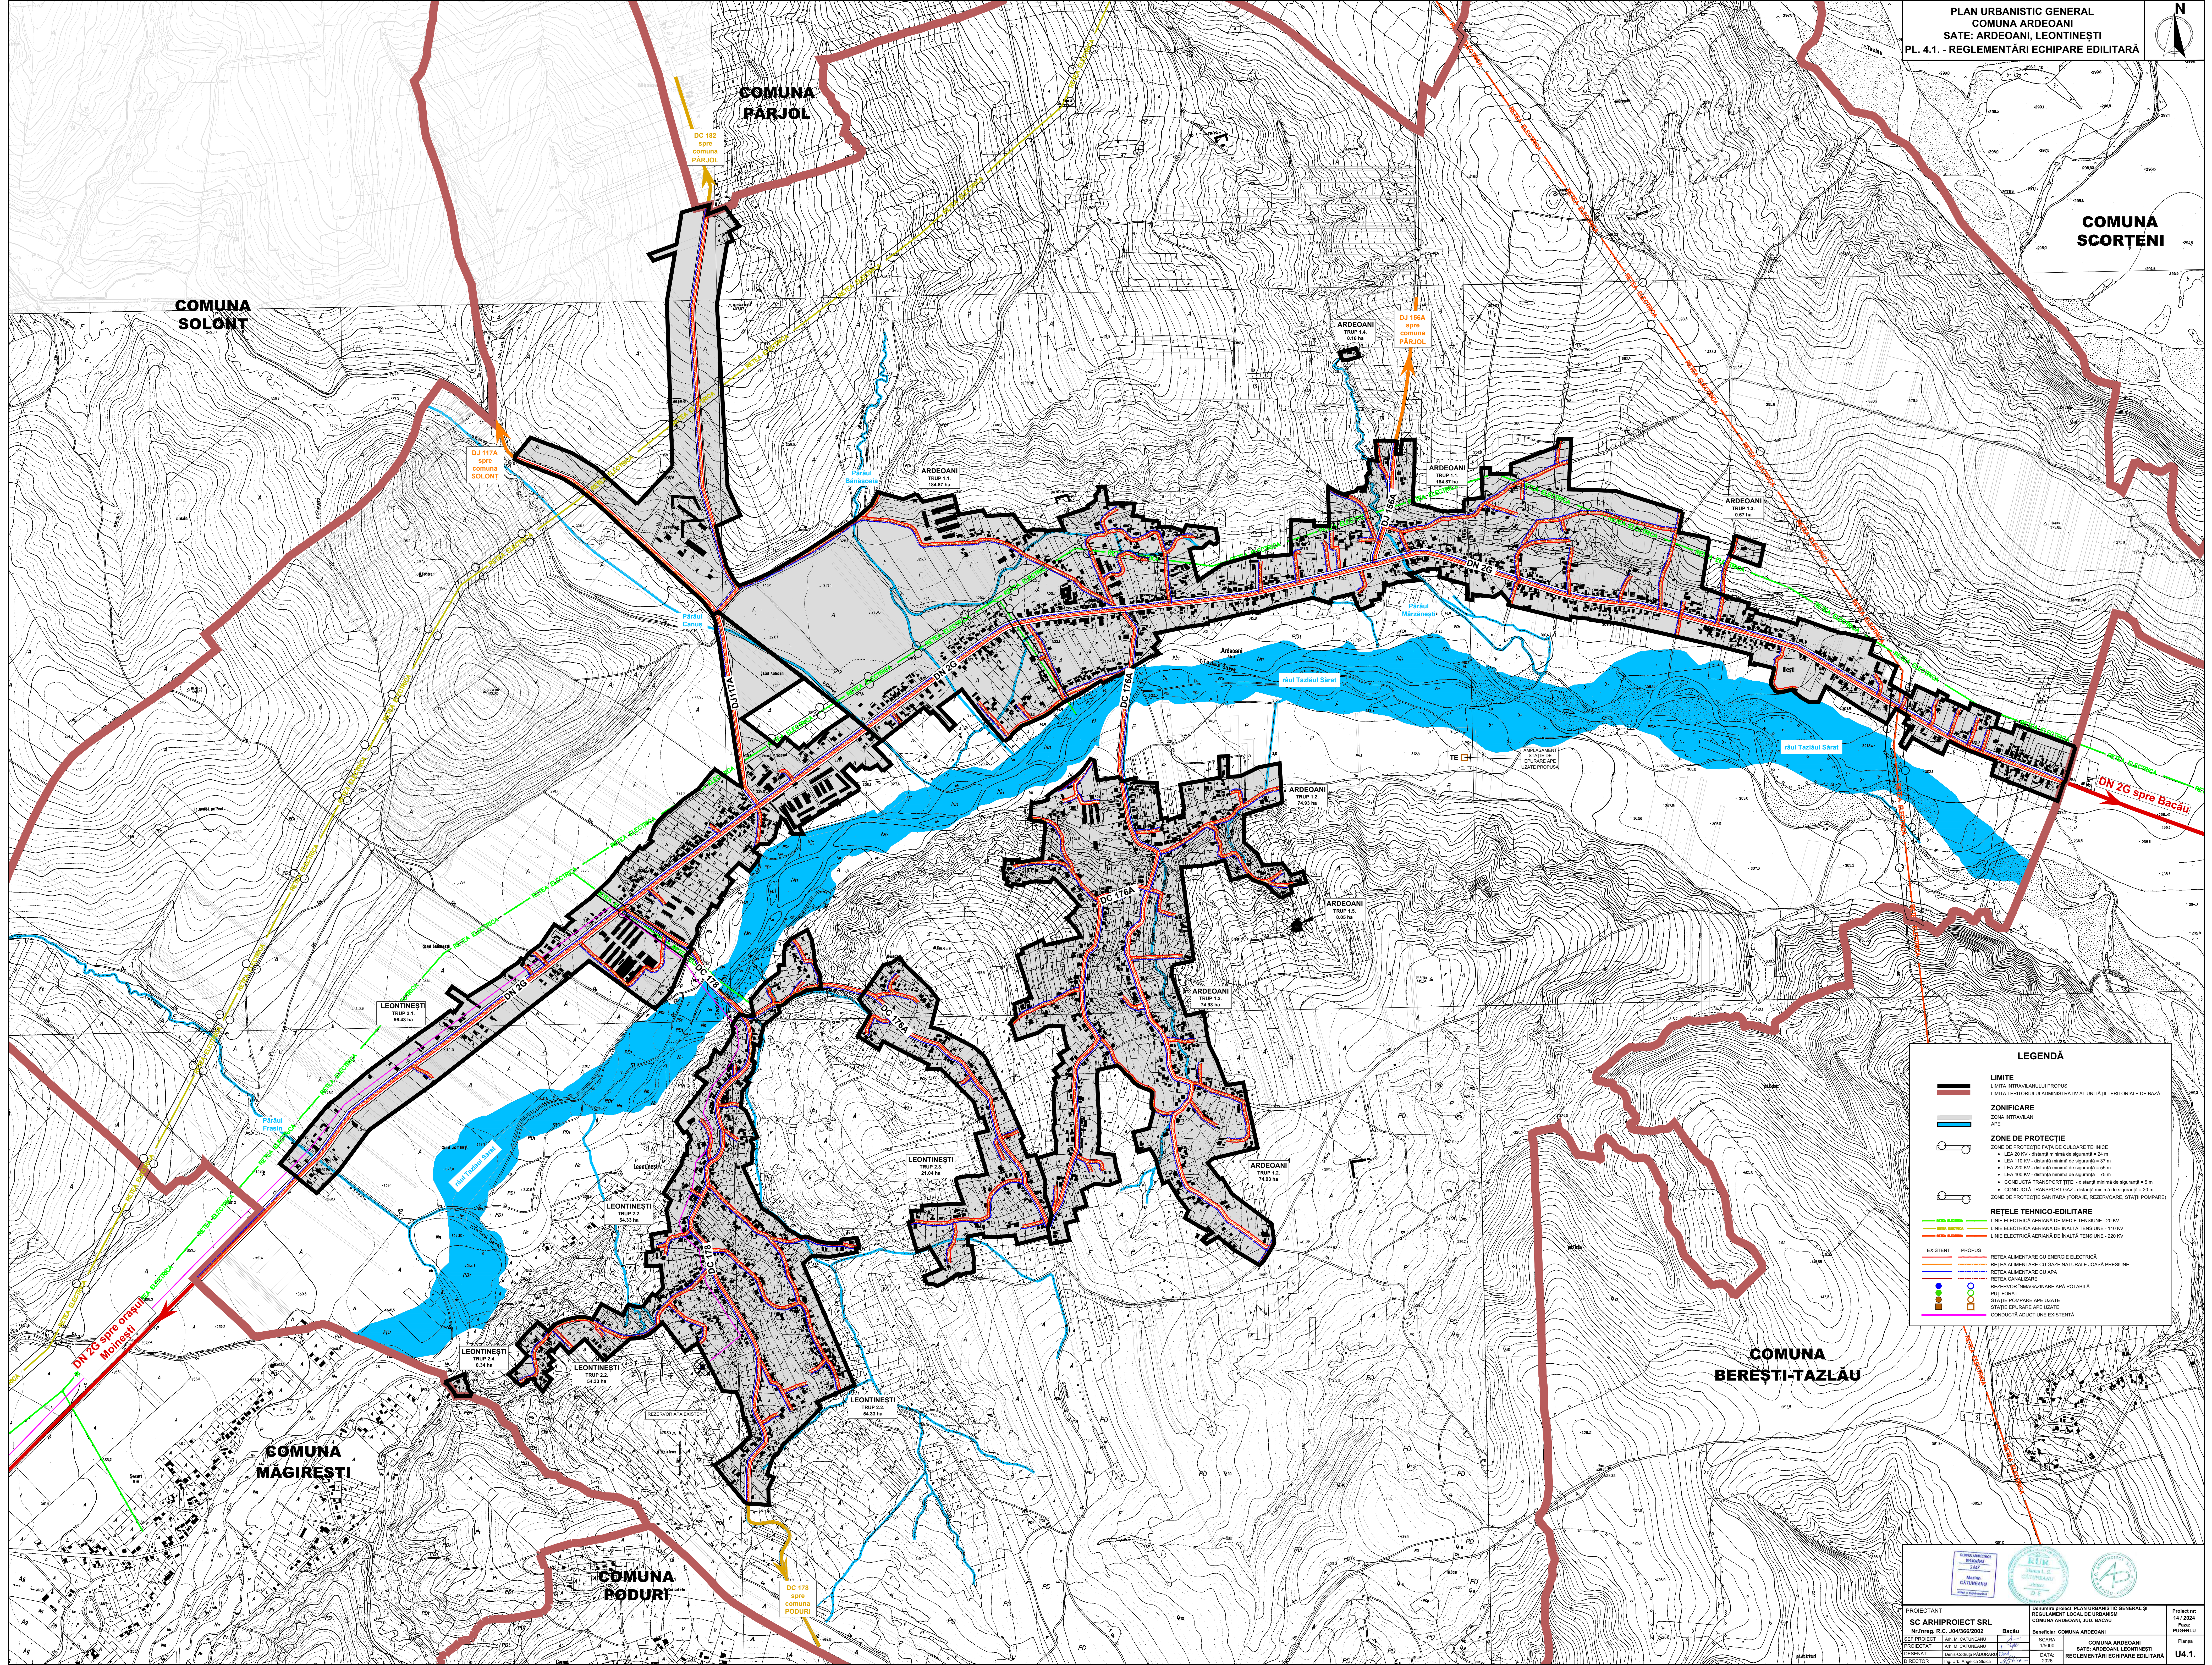




LEGENDĂ

LIMITE
LIMITA INTRAVILANULUI PROPRIU
LIMITA TERITORIILOR ADMINISTRATIVE AL UNITĂȚI TERITORIALE DE BACĂ

ZONIFICARE
ZONA INTRAVILAN
APE

ZONE DE PROTECȚIE
ZONA DE PROTECȚIE A PĂRĂILOR DE CĂLĂRIE TEHNICE
• LEA 20 KV - distanță minimă de siguranță = 24 m
• LEA 10 KV - distanță minimă de siguranță = 17 m
• LEA 20 KV - distanță minimă de siguranță = 15 m
• LEA 10 KV - distanță minimă de siguranță = 15 m
• CONDUCTĂ TRANSPORT TIT - distanță minimă de siguranță = 5 m
• CONDUCTĂ TRANSPORT GAZ - distanță minimă de siguranță = 20 m
ZONA DE PROTECȚIE SÂMBUREA PÂRĂILOR DE CĂLĂRIE TEHNICE (SISTEM POMPARE)

REȚELE TEHNICO-EDILITARE
LINE ELECTRICE AERIANE DE MEDIE TENSIUNE - 20 KV
LINE ELECTRICE AERIANE DE ÎNALTĂ TENSIUNE - 110 KV
LINE ELECTRICE AERIANE DE ÎNALTĂ TENSIUNE - 220 KV

EXISTENT **PROIECT**

REȚEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
REȚEA ALIMENTARE CU GAZE NATURALE JOASĂ PRESIUNE
REȚEA ALIMENTARE CU GAZE NATURALE ÎNALTĂ PRESIUNE
REȚEA CANALIZARE
REZERVOR MANOLARE APE POTABILE
PUT FORAT
STĂȚIE POMPARE APE LĂZITE
STĂȚIE EPURARE APE LĂZITE
CONDUCTĂ ADUCTIUNE EXISTENTĂ